



Instructions d'installation FG-ALS4-OD



1 Fixation de la centrale

- Fixer le fond du boîtier avec 4 vis (non fournies).
- Cinq emplacements sont disponibles pour les presses-étoupes PG11.
 1. Alimentation
 2. Relais
 3. Sorties 1&2
 4. Sorties 3&4
 5. JBUS/MODBUS
- Percuter les obturateurs à partir de l'extérieur du boîtier.
- Raccorder les différents connecteurs débrochables (voir étape 2).
- Embrocher les connecteurs.
- Refermer le boîtier en commençant par insérer la partie haute, puis rabattre le bas. Sécuriser avec les deux vis fournies.
- Mettre sous tension à partir du disjoncteur.

2 Raccordement électrique

- Connecter les câbles détecteurs selon le code couleur suivant :

B : Blanc
C : Noir
D : Rouge

 Pas de shunt nécessaire sur les circuits non-utilisés.
Le schéma du raccordement au verso.
- Connecter les relais :

COM : Commun
NC : Normal fermé
NO : Normal ouvert
- 5 relais sont disponibles sur la centrale FG-ALS4-OD :

Relais 1 = fuite câble 1
Relais 2 = fuite câble 2
Relais 3 = fuite câble 3
Relais 4 = fuite câble 4
Relais 5 = discontinuité tous câbles
- Connecter l'alimentation selon le code suivant :

Sigle de Terre : Terre
N : Neutre
L : Phase

 Alimentation acceptée : 100-240VAC 50/60Hz 0.25A

- Mettre la centrale sous tension :

La centrale sonne et affiche «SYSTEM TEST» pendant 10 secondes.
Puis, elle affiche l'écran de veille :



■ Cliquer sur le premier bouton (drapeau) pour changer la langue:

Français
Anglais
Allemand

Le changement de langue affecte le texte du bandeau et les textes de l'écran d'alarme.

■ Cliquer sur le second bouton (flèches) pour afficher les longueurs installées sur chacune des 4 sorties. (voir étape 5)

■ Cliquer sur le troisième bouton (engrenage) pour changer le numéro d'esclave MODBUS. (voir étape 5)

5 Paramétrage

- Cliquer sur le second bouton (flèches), l'écran affiche les longueurs installées sur chacune des 4 sorties :

SECTION 1	SECTION 2
3 m	7 m
SECTION 3	SECTION 4
12 m	0 m




- Le bouton « accueil » permet de revenir à l'écran de veille.
- Le bouton de rafraîchissement (flèche) permet de mettre à jour les longueurs affichées.

Retour écran « accueil » automatique après 30 secondes d'inactivité.

- Cliquer sur le troisième bouton (engrenage), l'écran donne accès au réglage du numéro d'esclave MODBUS.

MODBUS (1-247)

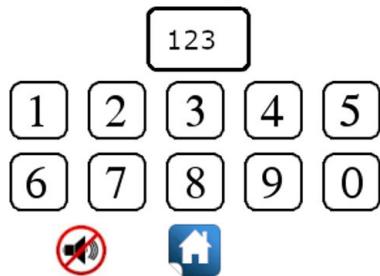

■ Écran d'alarme :

Les défauts de fuite sont symbolisés par une icône en forme de goutte d'eau, complétés par mot « Fuite ».

Les défauts de coupure sont symbolisés par une icône en forme de ciseaux, complétés par mot « Bus » ou « Capteur » ou « Fin » suivant le type de discontinuité.

- Bus = discontinuité du OD BUS 8771
- Capteur = cable FG-OD endommagé
- Fin = bouchon de terminaison manquant

SECTION 1	SECTION 2
SECTION 3	SECTION 4



Le bouton « accueil » permet de revenir sur l'écran de veille, puis afficher longueurs ou régler MODBUS, mais retour automatique vers l'écran d'alarme après 30 secondes d'inactivité.

Les câbles FG-OD de TTK sont certifiés ATEX/IECEx, conformément au marquage mentionné ci-contre et aux normes EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-18 et EN/IEC 80079-34.

Des précautions d'installation particulières sont requises en atmosphères explosives, telles que l'utilisation de barrières Zener, le positionnement spécifique des panneaux d'alarme et/ou satellites, etc.

Il incombe au client de vérifier que la conception et l'installation du système de détection en zone ATEX/IECEx sont conformes à la classification de cette zone. Le client est seul responsable de l'utilisation des produits TTK.

6 MODBUS

Le protocole MODBUS intégré à la centrale FG-ALS4-0D permet la supervision de l'état du système. Deux types d'alarmes par zone (fuite et discontinuité) sont codés en utilisant des registres MODBUS différents.

La liaison est de type RS485 à deux fils.

Configuration du port série	9600 B, 8 bits de données, 1 bit de stop, sans parité
Protocole de communication	MODBUS ou JBUS, fonctions 3 ou 4
Nombre maximum de FG-ALS4-0D connectés au même superviseur	31
N° d'esclave	1 à 247
Nombre maximum de registres lus	16
Adresses des registres MODBUS	Registre 1 = longueur câble 1 Registre 2 = fuite câble 1 Registre 3 = discontinuité câble 1 Registre 4 = distance fuite câble 1 Registre 5 = longueur câble 2 Registre 6 = fuite câble 2 Registre 7 = discontinuité câble 2 Registre 8 = distance fuite câble 2 Registre 9 = longueur câble 3 Registre 10 = fuite câble 3 Registre 11 = discontinuité câble 3 Registre 12 = distance fuite câble 3 Registre 13 = longueur câble 4 Registre 14 = fuite câble 4 Registre 15 = discontinuité câble 4 Registre 16 = distance fuite câble 4

Format de la réponse :

Numéro d'esclave	Fonction	Nombre d'octets lus	Octet 1	Octet 2	...	Octet N	CRC 16
1, 2, ..., 247	3 ou 4	jusqu'à 32	XXh	XXh	...	XXh	XXXXh

■ Remarques:

- La dernière centrale de la liaison série doit être terminée par une résistance 120 Ohms/1W entre les points RT- et RT+. L'écran du câble de communication doit être connecté à la masse du superviseur et à la borne GND de chaque centrale FG-ALS4-0D.
- L'esclave N°0 désactive l'interface de communication MODBUS.
- Il est recommandé de prévoir une pause de 200 ms au minimum entre deux requêtes successives.

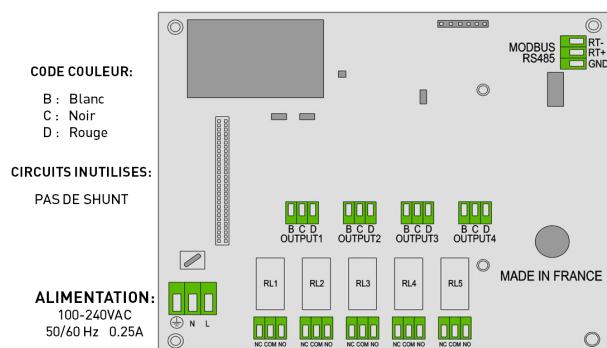


Schéma de câblage FG-ALS4-0D



-30°C (-22°F) ≤ T(amb) ≤ +100°C (+212°F)